



Сварные вентиляционные изделия

Прямоугольное сечение

Воздуховод

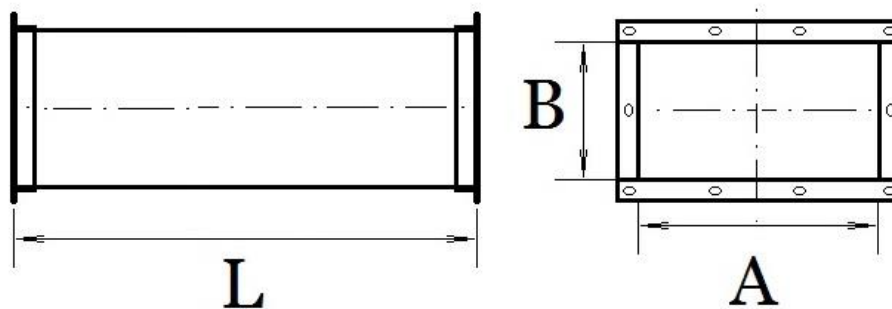

Заглушка

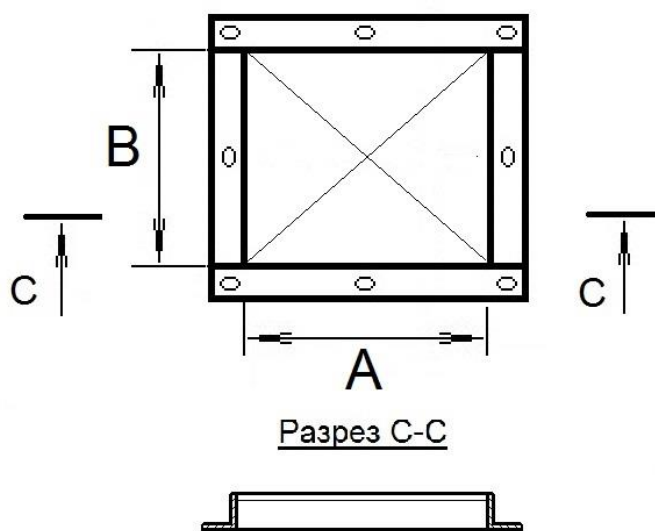

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата


Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 28.25.30-001-67448827-2017

Лист

69


Отвод прямоугольный 90°

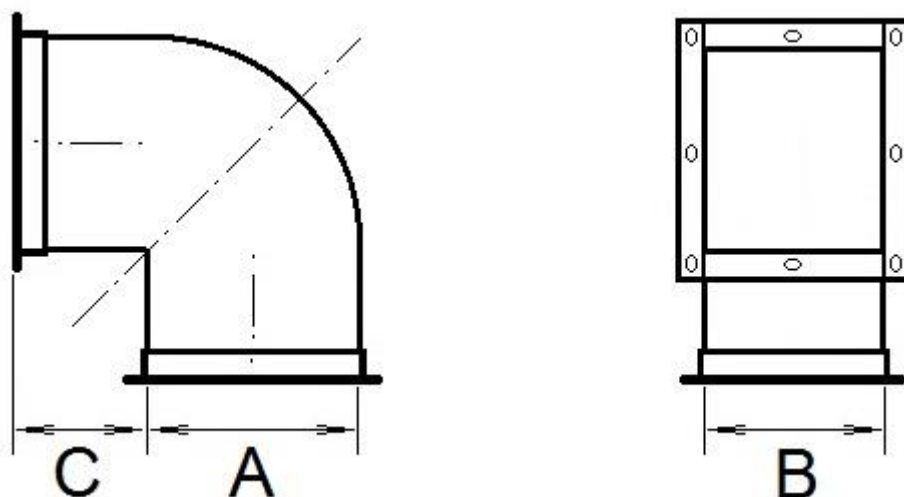

Параметры изделия:

- C= 100 мм.

Отвод прямоугольный 45°

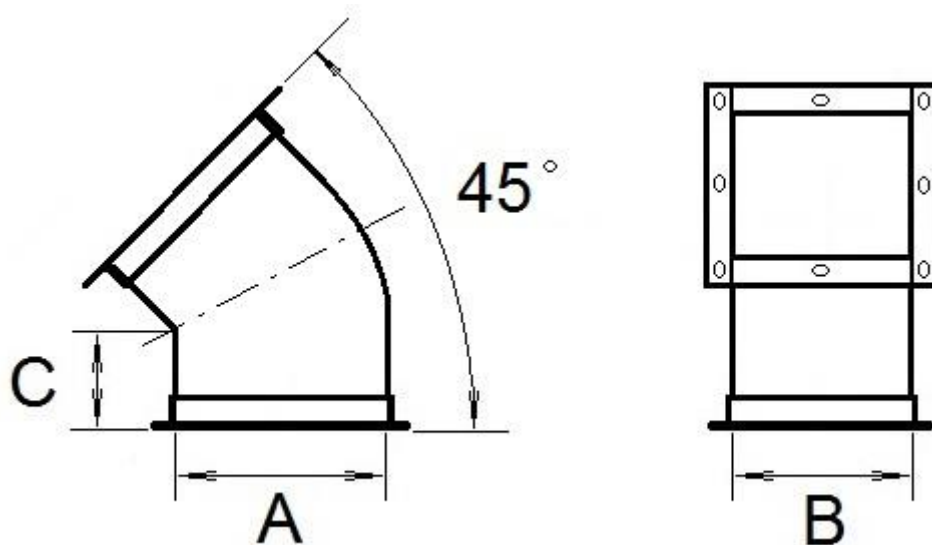


Параметры изделия:

- C= 100 мм.
- Значение угла может быть 15°, 30°, 45°, 60°.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Переход прямоугольный

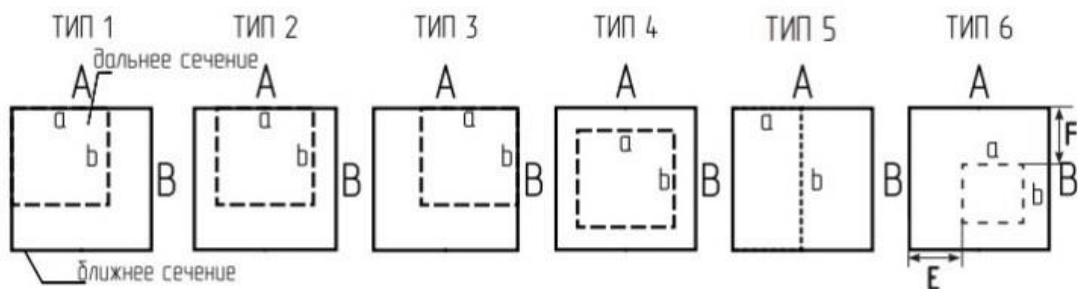


ПЕРЕХОД ($A \cdot B / a \cdot b$; $L=l$, Тип N)

В случае, если требуется определенная длина перехода L либо переход асимметричный, укажите это в заявке

Параметры изделия:

- $L=200$ мм при P большего сечения от 400 до 1600 мм;
- $L=300$ мм при P большего сечения от 2000 до 4000 мм;
- $L=400$ мм при P большего сечения от 4800 до 5600 мм.


Переход с изменением типа сечения

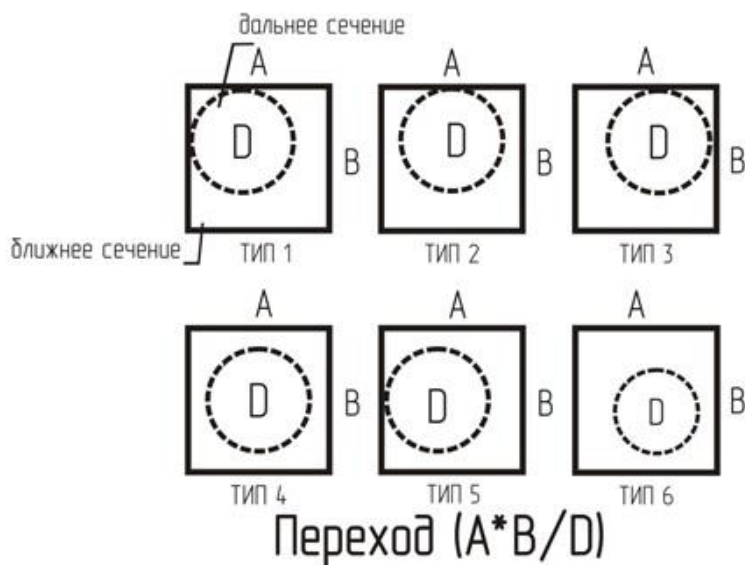

Параметры изделия:

- $L=200-250$ мм при P от 400 до 800 мм или d от 100 до 500 мм;
- $L=300-400$ мм при P от 800 до 3600 мм или d от 600 до 1000 мм;
- $L=400-600$ мм при P от 3600 до 5600 мм или d от 1250 до 1800 мм.


Тройник прямоугольный

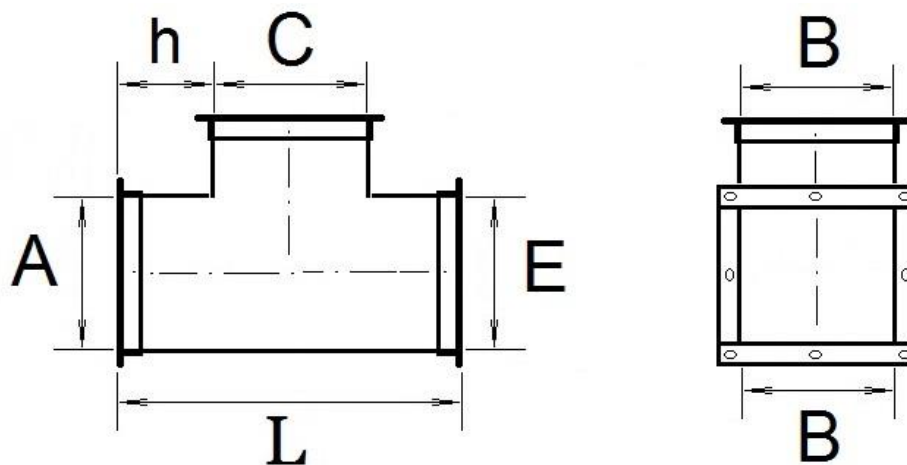

Параметры изделия:

– H=100 мм.

Тройник-штаны прямоугольный

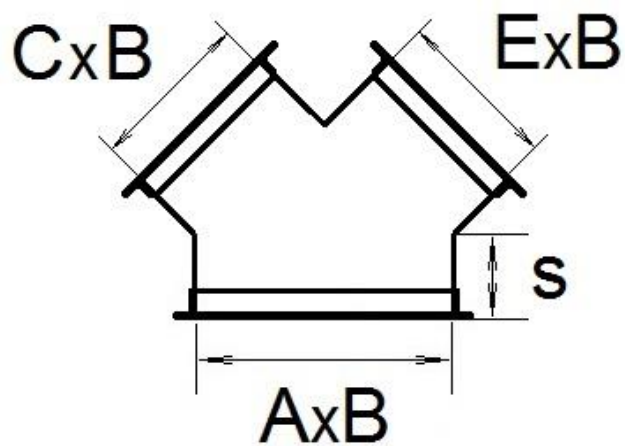


Параметры изделия:

– S=100 мм.


Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 28.25.30–001–67448827–2017	
						Лист
						72

Круглое сечение


Воздуховод

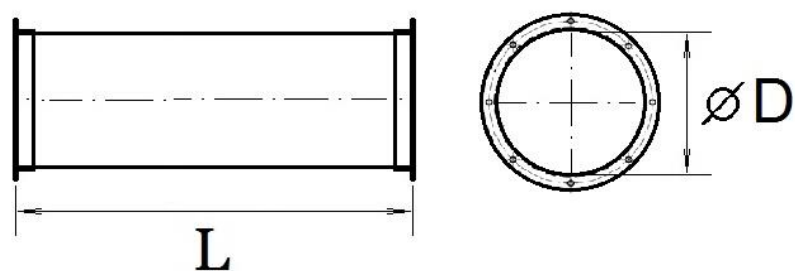

Заглушка

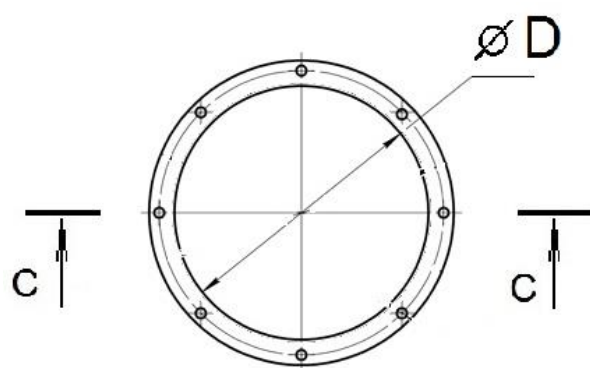

Разрез C-C



Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата


Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 28.25.30-001-67448827-2017

Лист

73


Отвод круглый

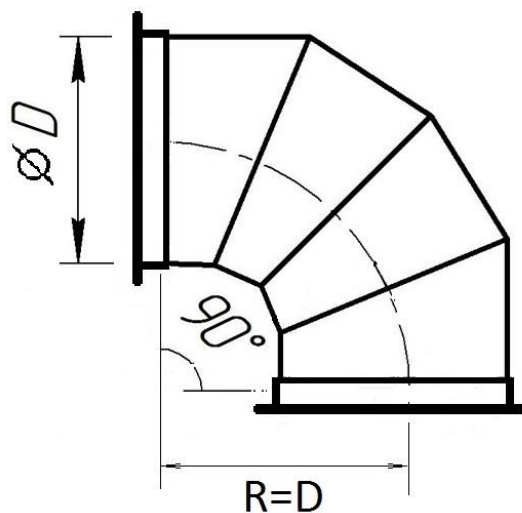

Параметры изделия:

- $R = D$ (стандарт). Возможно изготовление исполнений: $R = 1.5D$; $2D$; $2.5D$; $3D$.
- Значение угла может быть 15° , 30° , 45° , 60° , 90° .

Тройник круглый

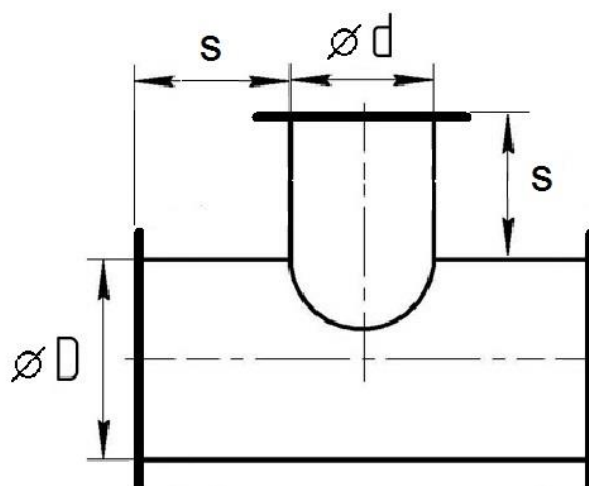

Параметры изделия:

- $S = 100$ мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Переход круглый

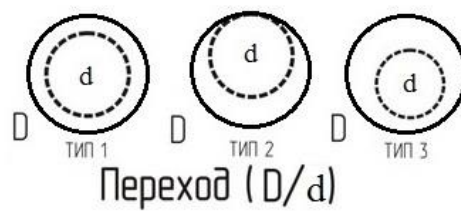
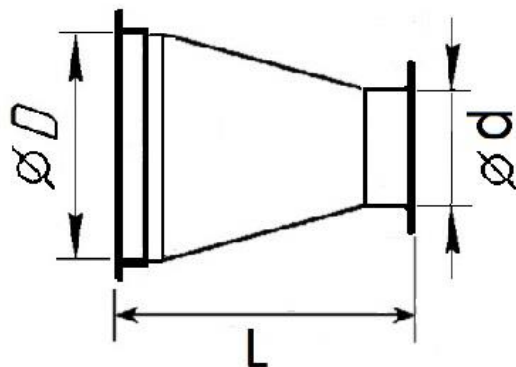



Таблица Г-36. Параметры изделия.

D, мм	L, мм	D, мм	L, мм
125/100	210	500/250	320
160/100	220	500/315	270
160/125	210	500/400	250
200/100	230	630/315	310
200/125	220	630/400	300
200/160	210	630/500	270
250/100	250	800/400	400
250/125	230	800/500	380
250/160	220	800/630	350
250/200	210	1000/500	430
315/160	250	1000/630	400
315/200	240	1000/800	350
315/250	240	1250/630	530
400/200	270	1250/800	500
400/250	470	1250/1000	400
400/315	240		

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	--------------

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

Узел прохода УП

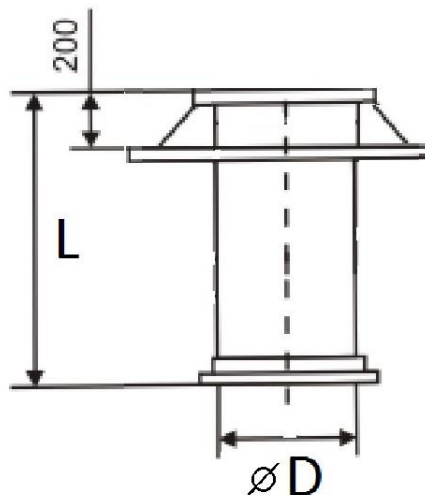

Параметры изделия:

– L= 1000 мм.

Толщина металла опорного фланца с косынками: $b = 3,0$ мм.

Количество рёбер(косынок) не менее 4-х штук.

Справочно использовать чертежи Госстроя серия 5.904-45.

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
						Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
ТУ 28.25.30–001–67448827–2017					Лист					
					76					